
Przekrój wykopu

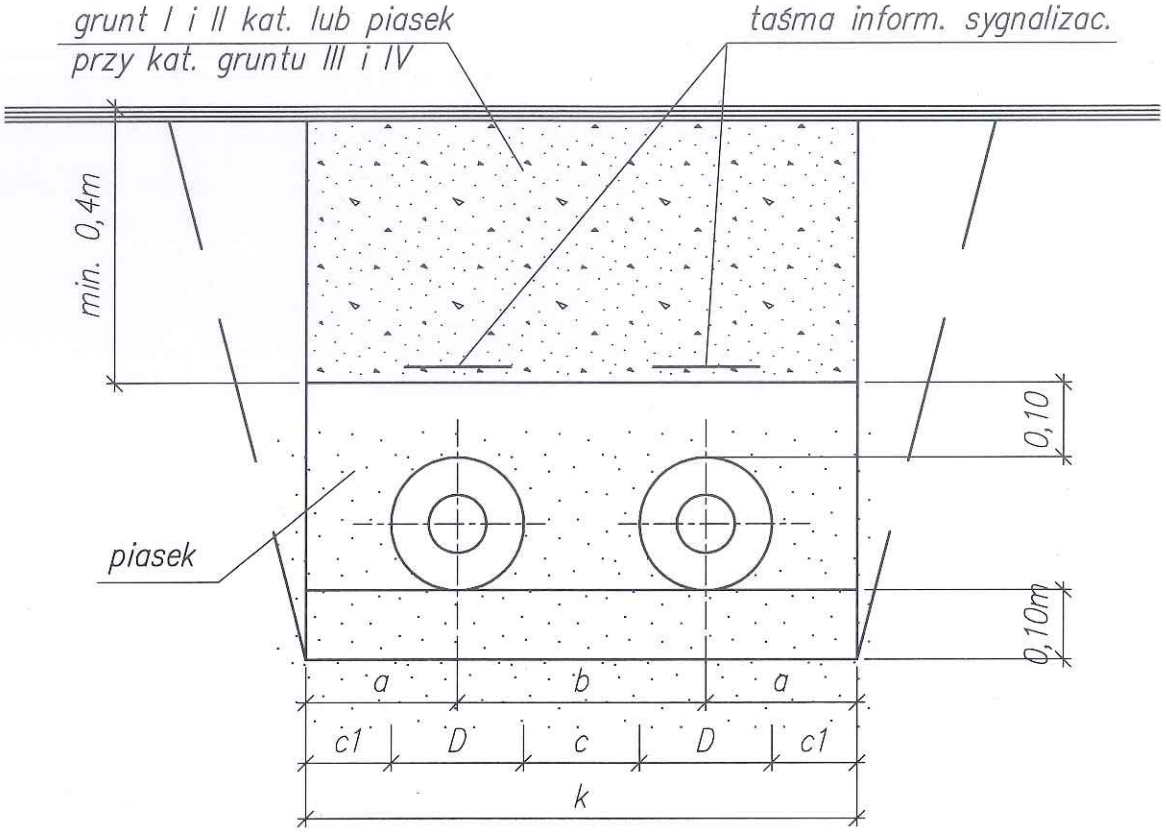

średnica nom.	dz/D	a	b	c	c1	K
			mm	mm	mm	mm
32	42,3/110	195	260	150	140	650
40	48,3/110	195	260	150	140	650
50	60,3/125	212	275	150	150	700
65	76,1/140	230	290	150	160	750
80	88,9/160	245	310	150	165	800
100	114,3/200	275	350	150	175	900
125	139,7/225	287	425	200	175	1000
150	168,3/250	300	500	250	175	1100
200	219,1/315	318	565	250	175	1200
250	273/400	375	650	250	175	1400

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „ATEST”
71- 653 SZCZECIN ul. Rugiańska 17

Temat: **PBW przyłącza ciepłowniczego 2 x Dz 60,3 /125 mm(2 x Dn 50 mm) do budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 10-10 A w Goleniowie** - działki 70/3 dr ; 42 dr obręb 0006	
Rysunek dyspozycyjny rurociągów	skala:---
Opracował: mgr inż. Piotr Symonowicz	data: 04. 2025 r.
Projektował: mgr inż. Katarzyna Dekert upr. 69/Sz/94	rys. 7