
Przekrój wykopu

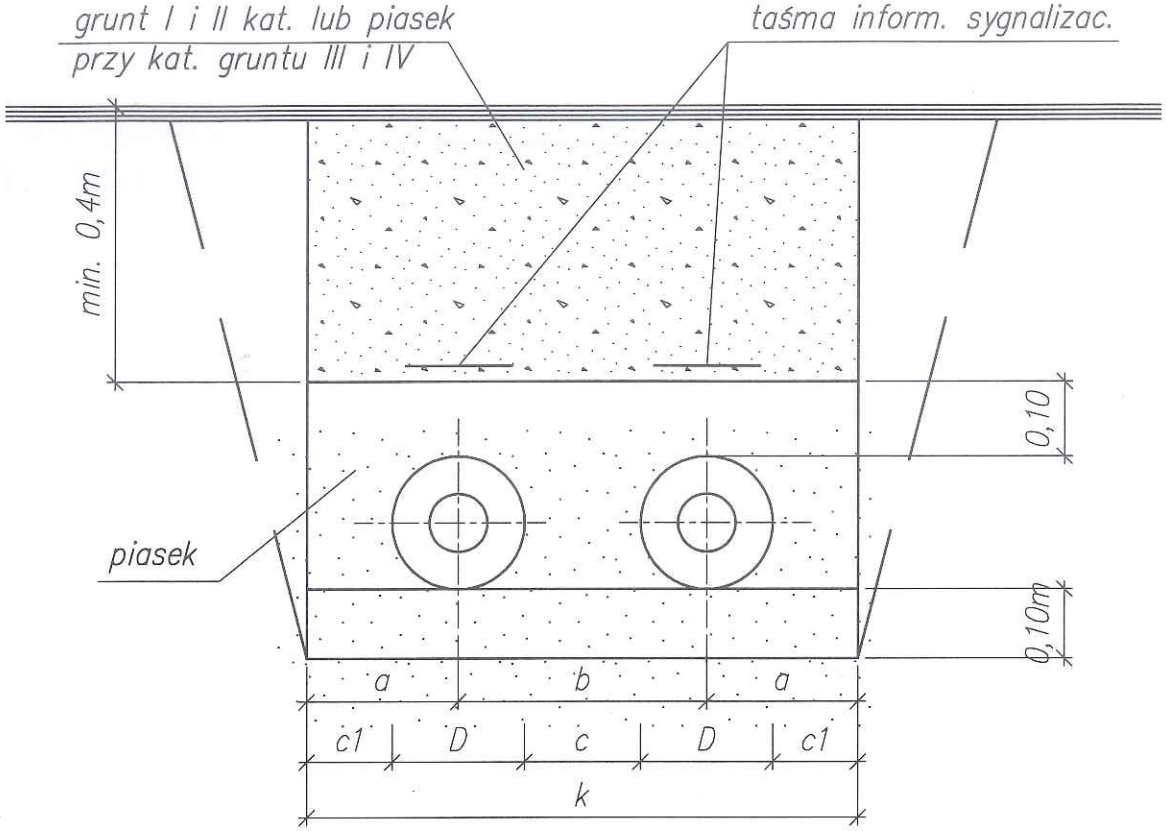

średnica nom.	dz/D	a	b	c	c1	K
			mm	mm	mm	mm
32	42,3/110	195	260	150	140	650
40	48,3/110	195	260	150	140	650
50	60,3/125	212	275	150	150	700
65	76,1/140	230	290	150	160	750
80	88,9/160	245	310	150	165	800
100	114,3/200	275	350	150	175	900
125	139,7/225	287	425	200	175	1000
150	168,3/250	300	500	250	175	1100
200	219,1/315	318	565	250	175	1200
250	273/400					

TEST" Spółka z o.o.
71- 653 SZCZECIN ul. Rugiańska 17

Temat: Projekt Budowlano Wykonawczy
- przyłącza ciepłowniczego 2 x Dz 60,3 /125 mm
do Sądu Rejonowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 45
- przyłącza ciepłowniczego 2 x Dz 60,3 /125 mm
do bud.mieszk. przy ul. Konstytucji 3 Maja 49
- przyłącza ciepłowniczego 2 x Dz 60,3 /125 mm
do bud.mieszk. przy ul. Konstytucji 3 Maja 59 B
- przyłącza ciepłowniczego 2 x Dz 76,1 /140 mm
do bud.mieszk. przy ul. Konstytucji 3 Maja 59 F
Działki 346/2 ; 527 ; 379/22 ; 379/10 ; 379/5; 378 ; 376 ; 526/2 - obr. 0005 Goleniów

Rysunek dyspozycyjny rurociągów w wykopie — skala:-------

Opracował: mgr inż. Piotr Symonowicz — data: 07. 2025 r.

Projektował: mgr inż. Katarzyna Dekert upr. 69/Sz/94 — rys. **11**